
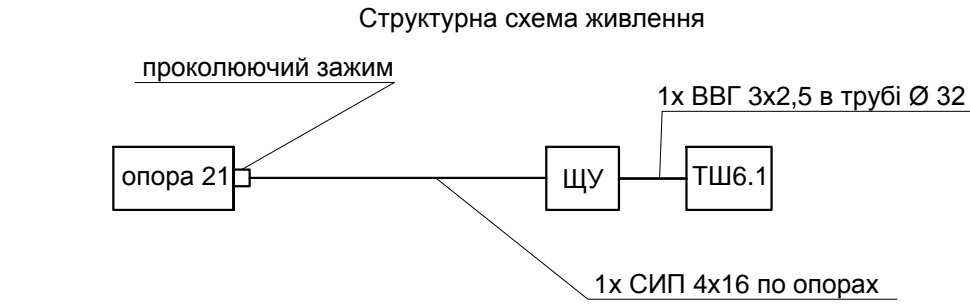


Погоджено:

Зам.інв. №

Підпис і дата


Інв.№ об.

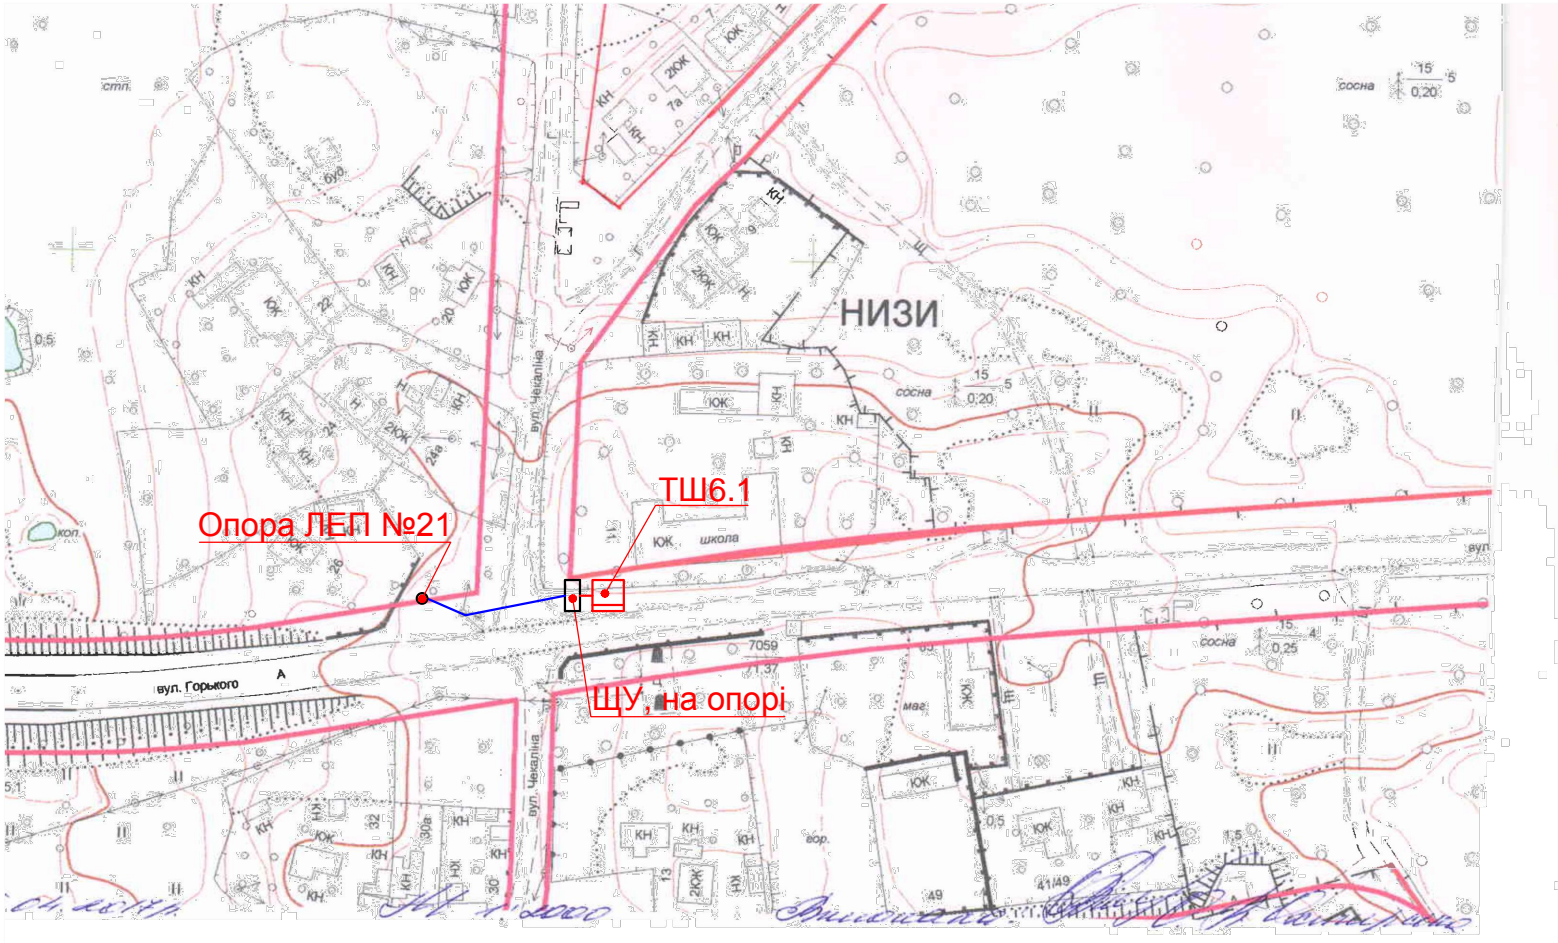






Умовні позначення

Позначення	Найменування
—	Кабель електричний силовий ВВГ 3х2,5
—	Кабель електричний силовий СИП 4х16

- Напряга мережі ~ 220В. Система заземлення TN-C-S.
- Електроживлення ТШ 6.1, встановленої на опорі, здійснюється від КТП-113-опора 21
- Щиток обліку ЩУ навісного виконання, ступінь захисту IP31, встановити на опорі, поряд з ТШ 6.1.
- Розподільча мережа виконується кабелем СИП 4х16 прокладеним по існуючим опорам та кабелем ВВГ 3х2,5.
- Кабель, що прокладається нижче ніж 2 метри, захищається від механічних пошкоджень.
- Монтаж виконати згідно ПУЕ, СНиП 3.05.06-85.



						РП-01КС/16-СОВ				
						Реконструкція мереж відеоспостереження в м. Горішні Плавні Полтавської області.				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив		Комлев			08.17	Система охоронного відеоспостереження		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Балезін			08.17			РП	28	
Кер. групи		Балезін			08.17	Фрагмент №6. План електричних мереж та електрообладнання вул. Горького-вул.Чекаліна		ТОВ "КОЗАЦЬКА СТРИЛА" Ліцензія АЕ 280629		
Н. контр		Комлев			08.17					
ГІП		Підмогильний			08.17					