



Погоджено:


Зам.інв. №

Підпис і дата

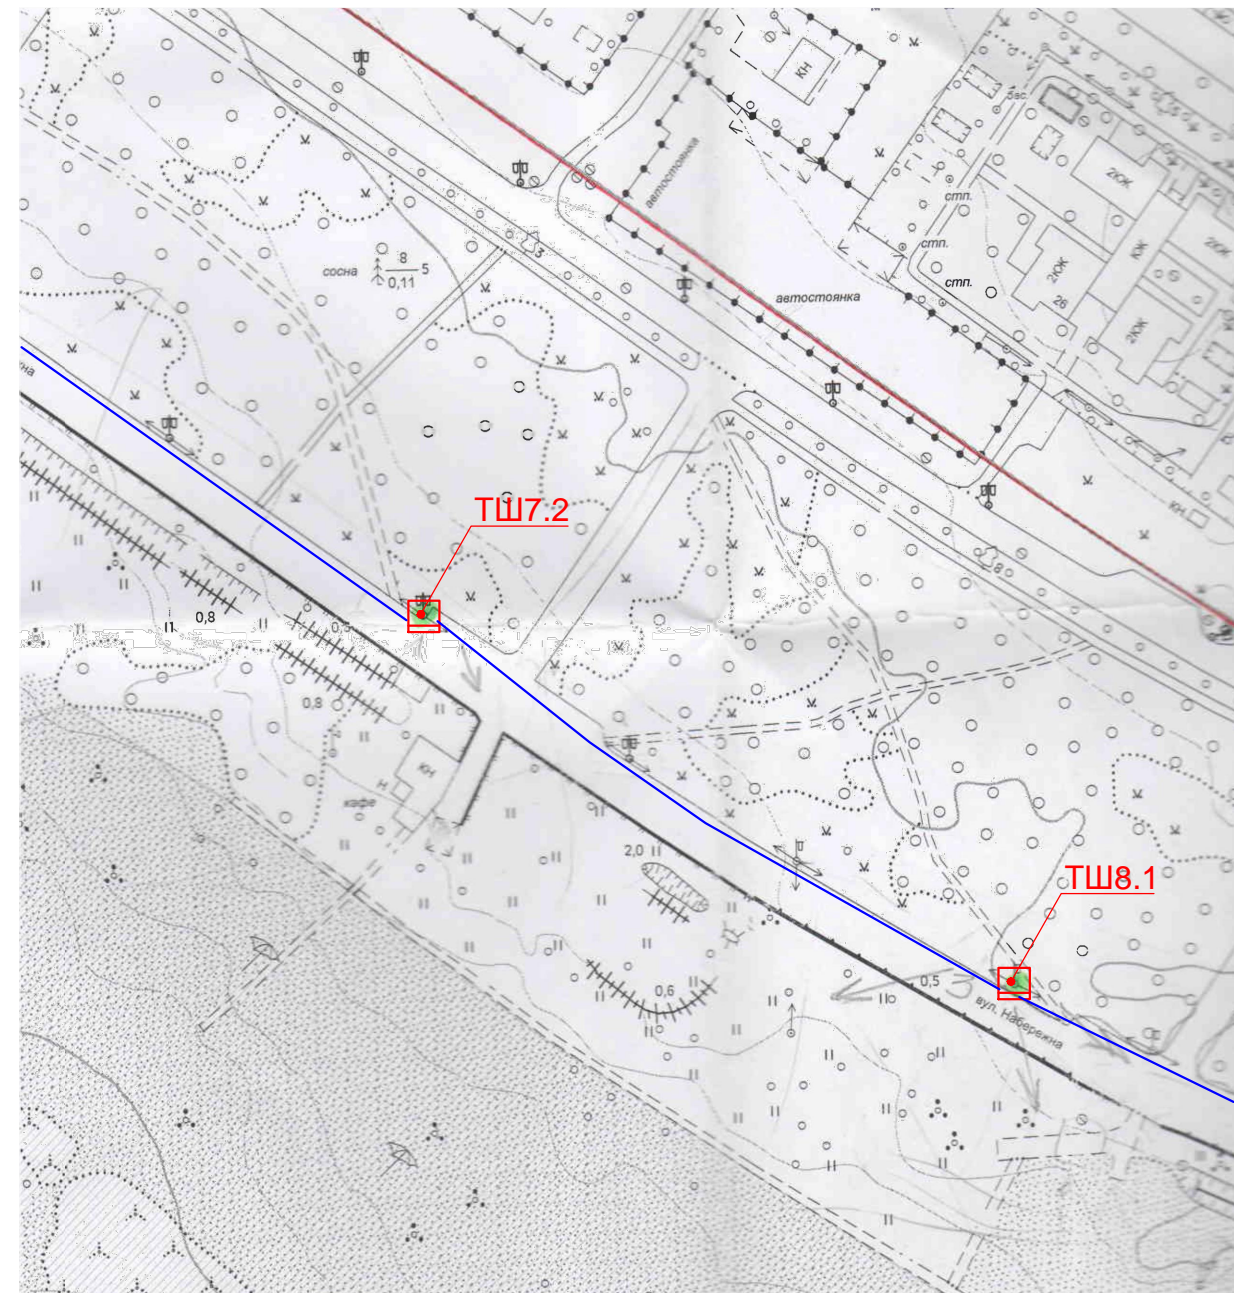




Інв.№ об.



Структурна схема живлення



1. Напряга мережі ~ 220В. Система заземлення TN-C-S.
2. Електроживлення ТШ 8.1, 7.2, 7.1 встановлених на опорах, здійснюється від КТП-1-6/0,43
3. Щиток обліку ЩУ навісного виконання, ступінь захисту IP31, встановити на зовнішній стіні КТП-1-6/0,43 на відм. +1.700 від рівня землі.
4. Розподільча мережа виконується кабелем СИП 4x16 прокладеним по існуючим опорам та кабелем ВВГ 3x2,5.
5. Кабель, що прокладається нижче ніж 2 метри, захищається від механічних пошкоджень.
6. Монтаж виконати згідно ПУЕ, СНиП 3.05.06-85.
7. Перехід кабельної лінії через автодорогоу виконати шляхом горизонтального направленного буріння (довжинна буріння 8м., Ду100)

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|---|-------|--|---|-------|---------|
| | | | | | | РП-01КС/16-СОВ | | | |
| | | | | | | Реконструкція мереж відеоспостереження в м. Горішні Плавні Полтавської області. | | | |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | | | | |
| Розробив | | Комлев | |  | 08.17 | Система охоронного відеоспостереження | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірів | | Балезін | |  | 08.17 | | РП | 30.1 | |
| Кер. групи | | Балезін | |  | 08.17 | | | | |
| Н. контр | | Комлев | |  | 08.17 | Фрагмент №7, №8. План електричних мереж та електрообладнання вул. Набережна | ТОВ "КОЗАЦЬКА СТРИЛА" Ліцензія АЕ 280629 | | |
| ГІП | | Підмогильний | |  | 08.17 | | | | |