



Узлы крепления арматуры СИП.  
Крепление СИП на стене здания.

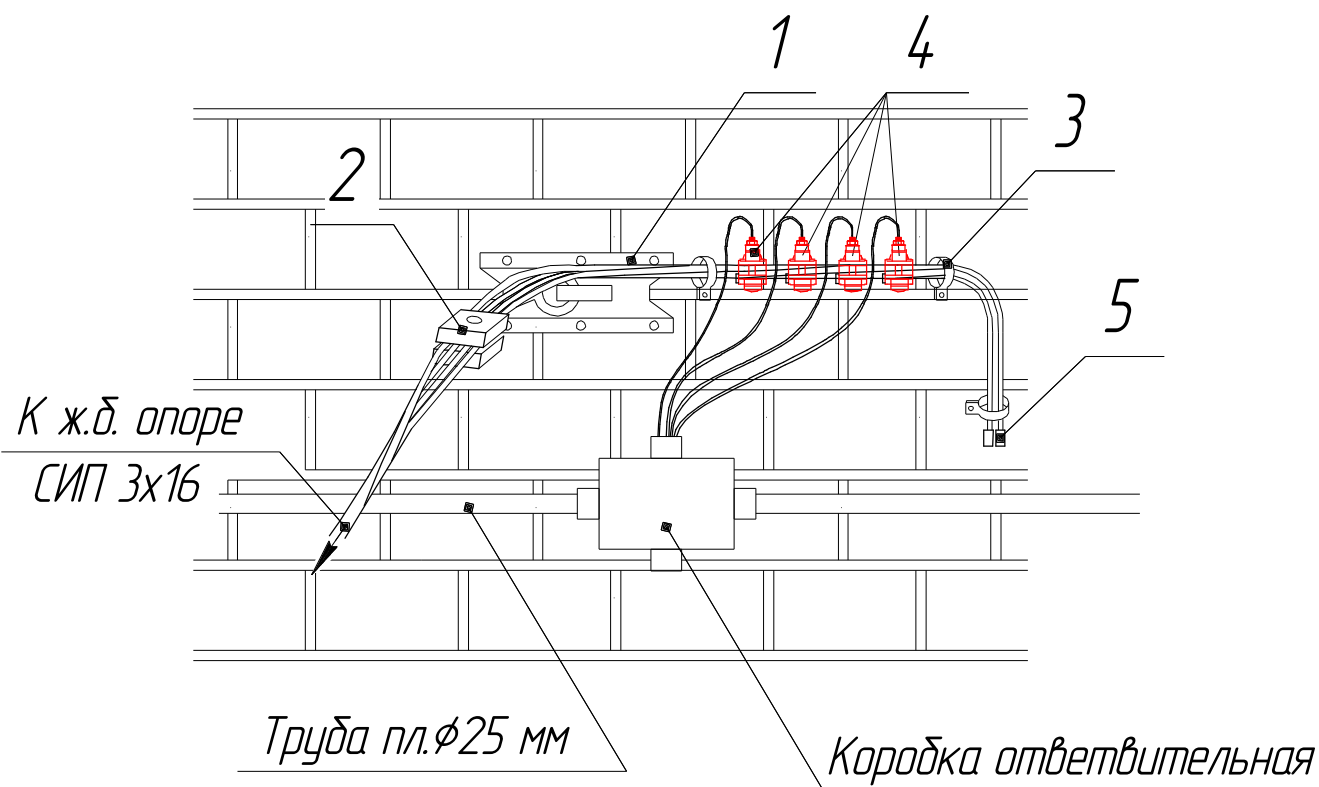

Узлы крепления арматуры СИП.  
Подключение светильника на опоре.



\* Зажим устанавливается только на опорах, имеющих грозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
1	Крюк для плоских поверхностей GHP	шт	1	произв. SICAME
2	Зажим анкерный GUKp2	шт	1	произв. SICAME
3	Фасадный кронштейн SC93-6 PC	шт	3	произв. SICAME
4	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	4	произв. SICAME
5	Концевые колпачки GPE-3	шт	3	произв. SICAME

Примечание:

– узлы крепления провода СИП выполнены по типовым чертежам Украинского научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института "УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" (третья редакция).

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
1	Крюк GHSO 16	шт	1	произв. SICAME
2	Стальная лента IF-207	м	3	произв. SICAME
3	Скрепа CF-20	шт	3	произв. SICAME
4	Зажим анкерный GUKp2	шт	1	произв. SICAME
5	Хомут крепления каделя EM 86-30	шт	1	произв. SICAME
6	Концевые колпачки GPE-3	шт	3	произв. SICAME
7	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	3	произв. SICAME

27/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Молодежная, 25

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №2		
Разраб.	Калмыков					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Веселова					РП	1	
Н. контр.						Узлы крепления арматуры СИП		
ГИП	Калмыков					ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768		
ГАП	Веселова							
Утв.								